MASO SINE PUMP SPS 2”
VISCOSITY: 50cp = 50 mPas
STATOR: POLYAMID NORMAL
LINER: POLYAMID NORMAL

performance-test

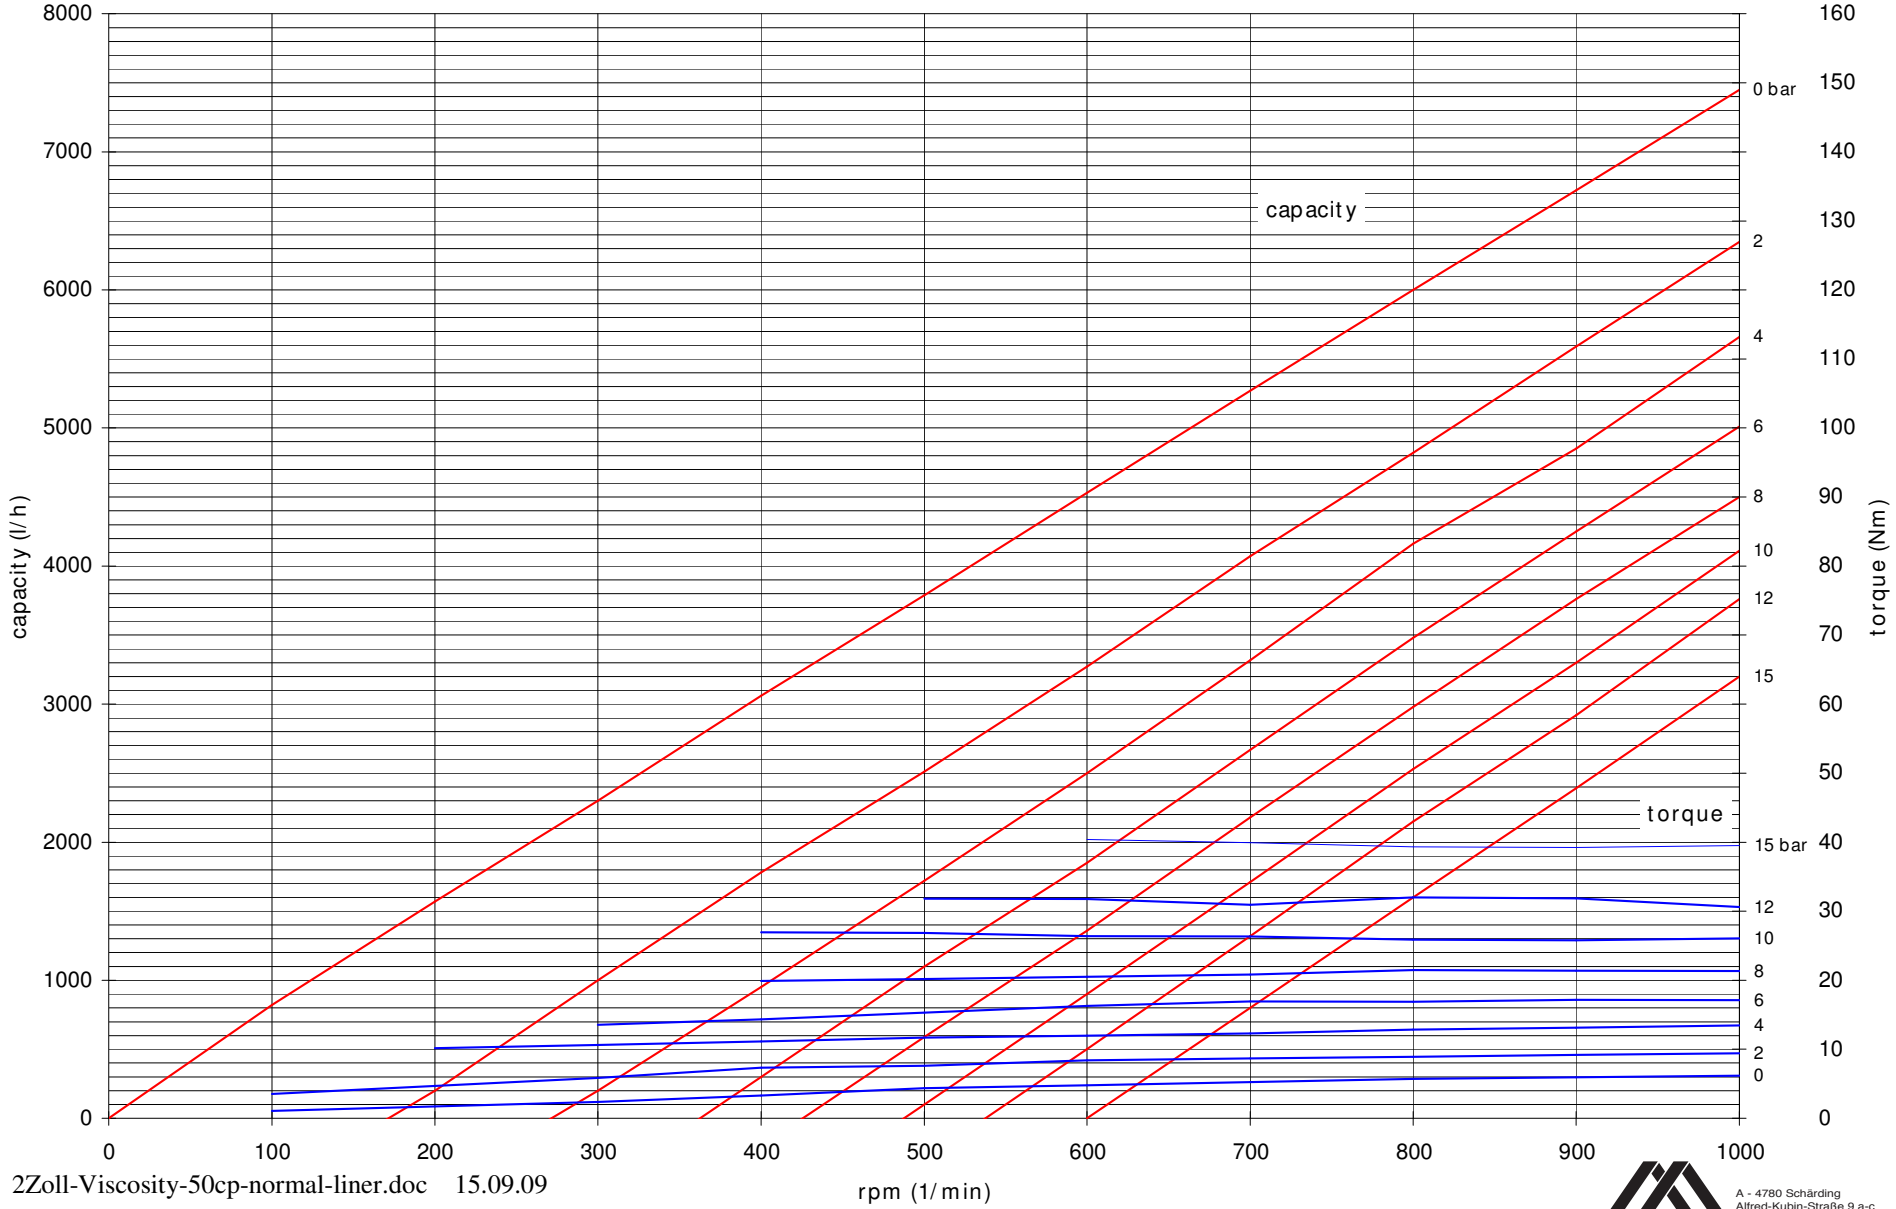

2Zoll-Viscosity-50cp-normal-liner.doc 15.09.09

HENNLICH Pumpentechnik
A - 4780 Schärding
Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0
pumpentechnik@hennlich.at
www.hennlich.at